


Oznaczenia aparatów	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
Oznaczenia zacisków							
Opis	Obwód zasilania szafy RACK	Obwód zasilania klimatyzacji	Obwód zasilania centrali alarmowej i kontroli dostępu	Obwód zasilania Centrali Automatycznego Gaszenia	Obwód Obwod istniejącego GPD	Obwód gniazd komputerowych nr 1	Obwód gniazd komputerowych nr 2
Moc							
Długość kabla	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2
Przekrój kabla	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY
Typ kabla							

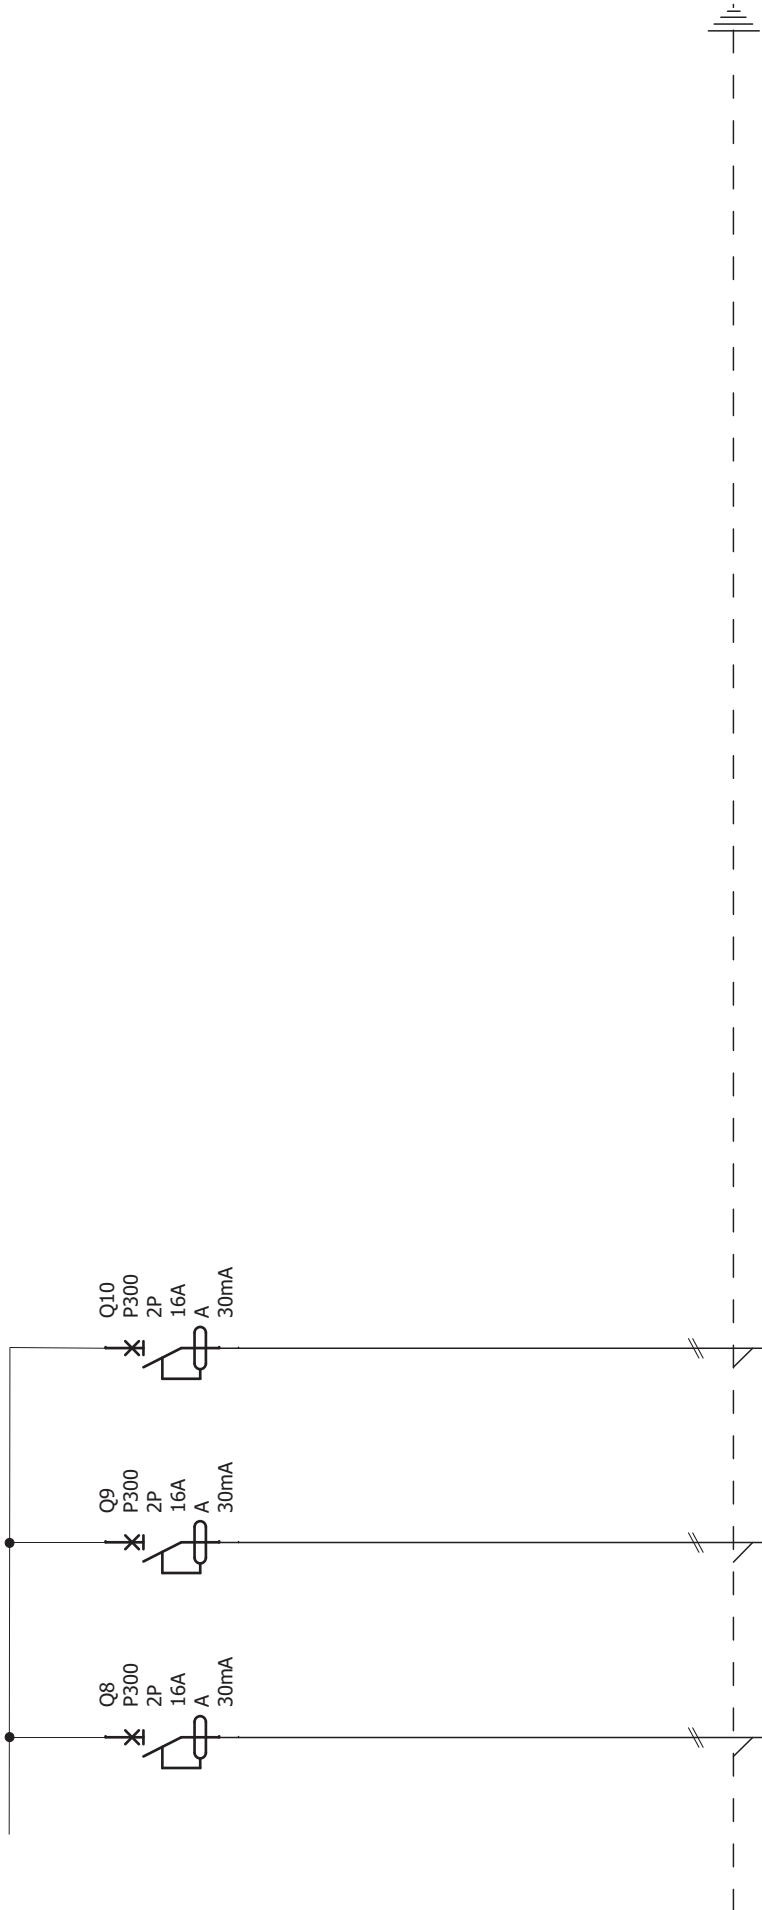

Oznaczenia aparatów	Q8	Q9	Q10							
Oznaczenia zacisków										
Opis	Obwód gniazd komputerowych nr 3	Obwód gniazd komputerowych nr 4	Obwód gniazd komputerowych nr 5							
Moc										
Długość kabla										
Przekrój kabla	3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2							
Typ kabla	YDY	YDY	YDY							